

ELEMENTY I PODZESPOŁY ELEKTRONICZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-72
	Złącza małej częstotliwości Złącza zewnętrznego zasilania elektronicznych urządzeń przenośnych Wtyk WZZ-03	3384-05 Arkusz 3
		Grupa katalogowa XIX 24 ¹⁾


1. Przedmiot arkusza. Przedmiotem arkusza jest wtyk zewnętrznego zasilania z wsuwany kołnierzem mocującym, przewidziany do stosowania w sprzęcie szerechnego użytku.

2. Kategoria klimatyczna - 668.

Oznaczenie

WTYK WZZ-03 BN-72/3384-05 ark. 3

4. Wymiary główne wtyku powinny być zgodne z wymiarami podanymi na rys. 1.

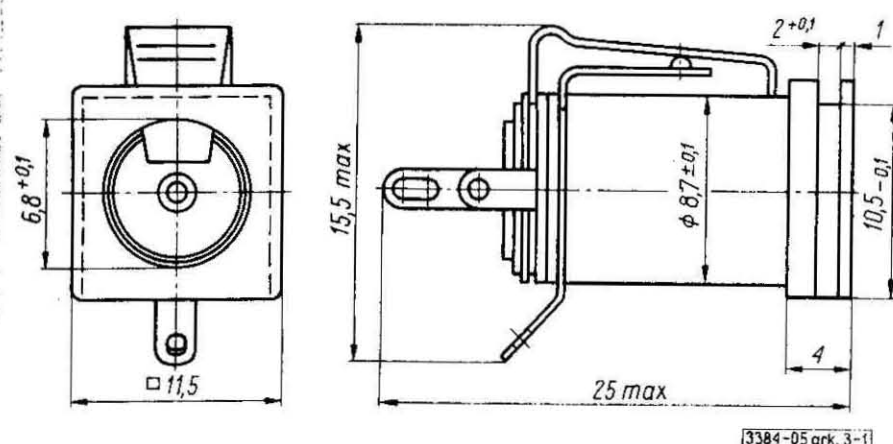

Rys. 1. Wtyk WZZ-03

5. Siła złączenia nasadki z wtykiem nie powinna przekraczać wartości 14,5 N.


¹⁾Symbol wg SWW: 1158-64-22-9.

6. Siła rozłączania nasadki z wtykiem powinna być zawarta w granicach 3,5 ÷ 6,5 N.

Po badaniu trwałości mechanicznej siła rozłączania nasadki z wtykiem nie powinna być mniejsza od 1 N.

7. Cechowanie - wg PN-71/T-80240 p. 3.18 a), c) i d).

8. Wymiary płytki do przymocowania wtyku do badań powinny być zgodne z rys. 2.

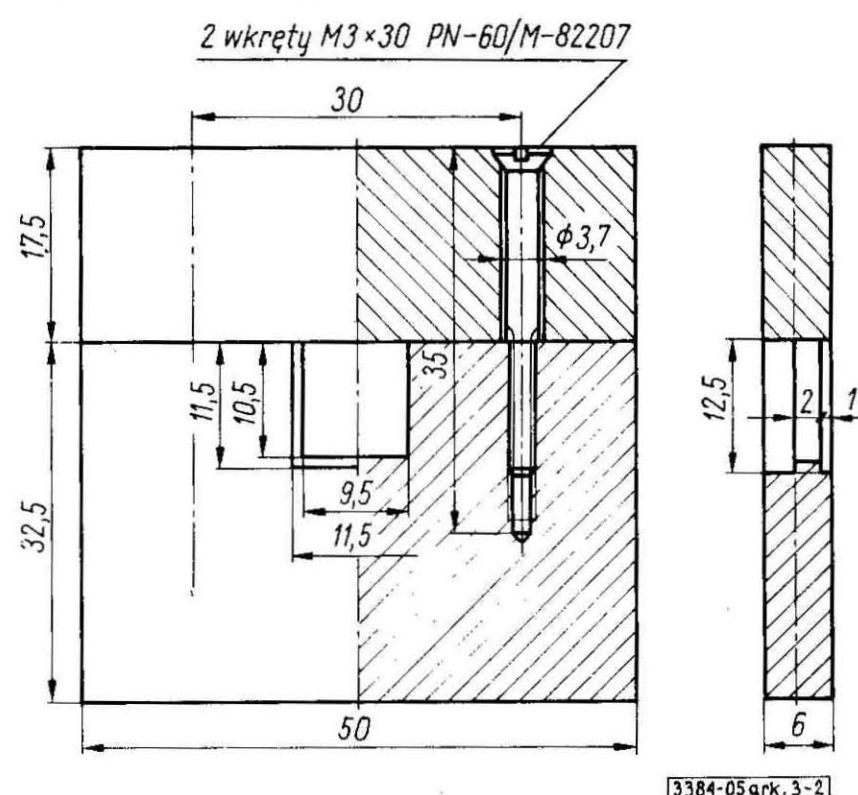

Rys. 2. Płyta montażowa wtyku WZZ-03

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/3384-05 ark. 3

Wykaz poprzednio ustanowionych arkuszy do BN-72/3384-05

Arkusz 1 Wtyk WZZ-01

Arkusz 2 Wtyk WZZ-02

Zakłady Radiowe „Eltra”
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego „Unitra” dnia 23 maja 1972 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1973 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1972 poz. 35)