

ENERGETYKA KOPALNIANA	N O R M A B R A Ń Z O W A	BN-85
	Armatura sprężonego powietrza na ciśnienie nominalne do 0,6 MPa	0468-05/08
	Zawory samoczynne	Zamiast BN-74/0468-05/07 Grupa katalogowa 0418

NB-8254

1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego arkusza normy są zawory samoczynne wchodzące w skład armatury sprężonego powietrza na ciśnienie nominalne do 0,6 MPa.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE


2.1. Wielkość - wg BN-85/0468-05/01 p. 2.

2.2. Przykład oznaczenia zaworu samoczynnego wielkości 20:

ZAWÓR SAMOCZYNNY 20 BN-85/0468-05/08

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy.

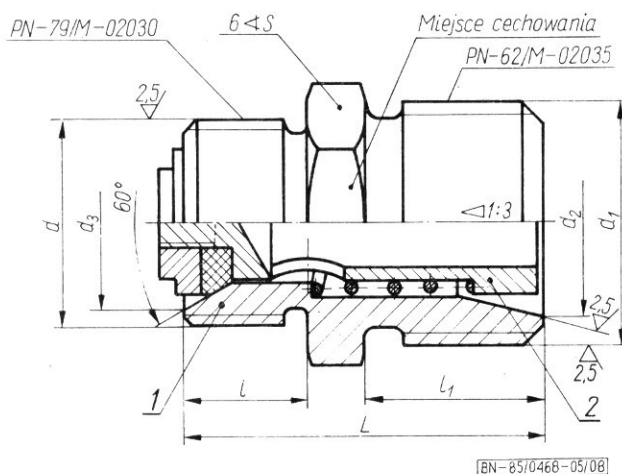

Konstrukcję zaworu samoczynnego podano przykładowo.

Wielkość	d	d ₁	d ₂	d ₃	l	l ₁	L	S	Masa, kg około
16	G3/4-A	Rd 32x1/8"	24	23	17	23	48	36	0,23
20	G1-A			30	23		54		0,27

K O N I E C

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 27 czerwca 1985 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1985 poz. 21)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice.

2. Normy związane

PN-73/H-84026 Stal autbmatowa. Pręty, walcówka i drut.
Wymagania i badania

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne
powłoki cynkowe

PN-79/M-02030 Gwinty rurowe walcowe. Wymiary i tolerancje

PN-62/M-02035 Gwinty okrągłe. Wymiary teoretyczne

BN-85/0468-05/01 Armatura sprężonego powietrza na ciśnienie nominalne do 0,6 MPa. Postanowienia ogólne

BN-85/0468-05/02 Armatura sprężonego powietrza na ciśnienie nominalne do 0,6 MPa. Zawory odcinające

3. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/0468-05/07

a) pominięto rysunki części składowych zaworu,

b) zmieniono materiał kadłuba i grzybka.

4. Autorzy projektu normy - mgr inż. Alfred Baron -

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Gliwice, Romuald Jęczmyk - Wytwórnia Sprzętu Górniczego DEHAK Mysłowice.