

OPAKOWANIA SZKLANE SŁOJE	NORMA BRANŻOWA	BN-82 6833-06
	Opakowania jednostkowe szklane Słoiki do kleju biurowego	Zamiast BN-63/6833-06
		Grupa katalogowa 0591

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szklane słoiki o pojemności nominalnej 60, 125, 250 cm³, przeznaczone do pakowania i przechowywania kleju biurowego.

2. Przykład oznaczenia słoika o pojemności 60 cm³.

SŁOIK DO KLEJU 60 BN-82/6833-06

3. Kształt i wymiary - wg rysunku i tablicy.

4. Materiał - szkło bezbarwne wg PN-81/O-79569.

5. Wykonanie - wg PN-81/O-79560. Dopuszcza się molenie dna.

6. Cechowanie. Na dnie słoików powinny być wykonane trwałe znaki zawierające następujące dane:


- a) znak producenta,
- b) pojemność nominalną, cm³,
- c) numer formy.

7. Pozostałe wymagania - wg PN-81/O-79560, kołnierz słoika - G-45 wg BN-75/6833-20.

8. Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-72/6830-01.

9. Badania - wg PN-81/O-79560, BN-72/6830-01 oraz BN-75/6833-20.

G-45 wg BN-75/6833-20 Zał. 7

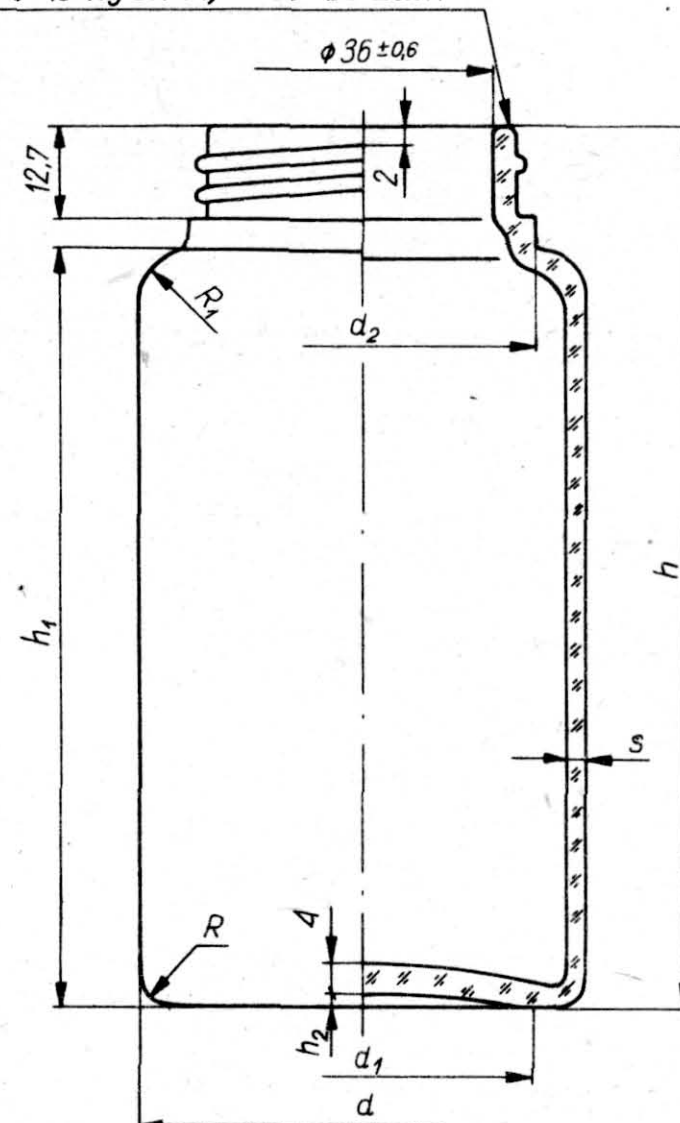


BN-82/6833-06

Pojemność, cm ³		Masa <u>g</u>	Wymiary, mm								
nominalna	całkowita		d	d ₁	d ₂	h	h ₁	h ₂	R	R ₁	s
60	75 ± 5	70	48 ± 0,8	36	46	61 ± 1	45	2	4	4,5	2
125	140 ± 7	102	57 ± 1	45	47	80 ± 1	63	2,5	4	6	2,2
250	265 ± 7	230	61 ± 1	47	47	120 ± 1	103	2,5	5	7	2

K O N I E C

Informacje dodatkowe

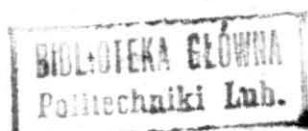

Zgłoszona przez Instytut Szkła i Ceramiki
Ustanowiona przez Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 września 1982 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1983 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1983 poz. 4)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Szkła i Ceramiki.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-63/6833-06

- a) wycofano słoiki o pojemnościach 500 i 100 cm³,
- b) zmieniono kołnierze słoików zgodnie z BN-75/6833-20.

3. Normy związane

PN-81/O-79560 Opakowania szklane do artykułów chemicznych, Butelki i słoiki, Wymagania i badania

BN-72/6830-01 Opakowania szklane, Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-75/6833-20 Kołnierze słoików, Kształt i wymiary

4. Symbol wg SWW - 1542-2.

5. Autor projektu normy: Stanisław Szall, ZHSO VITRO-PAK - Poznań.