


OPAKOWANIA SZKLANE SŁOJE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-76 6833-02
	Opakowania szklane leków Słoje typu LC-S/1	Zamiast BN-62/6833-02
		Grupa katalogowa 0591

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szklane słoje z dotartym korkiem, przeznaczone do przechowywania leków oraz innych środków chemicznych pojemności nominalnej 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 cm³.

2. Przykład oznaczania słoja pojemności nominalnej 500 cm³, wykonanego ze szkła brunatnego:

SŁÓJ LC-S/1 500 BRUNATNY BN-76/6833-02

3. Kształt i wymiary — wg rysunku i tablicy.

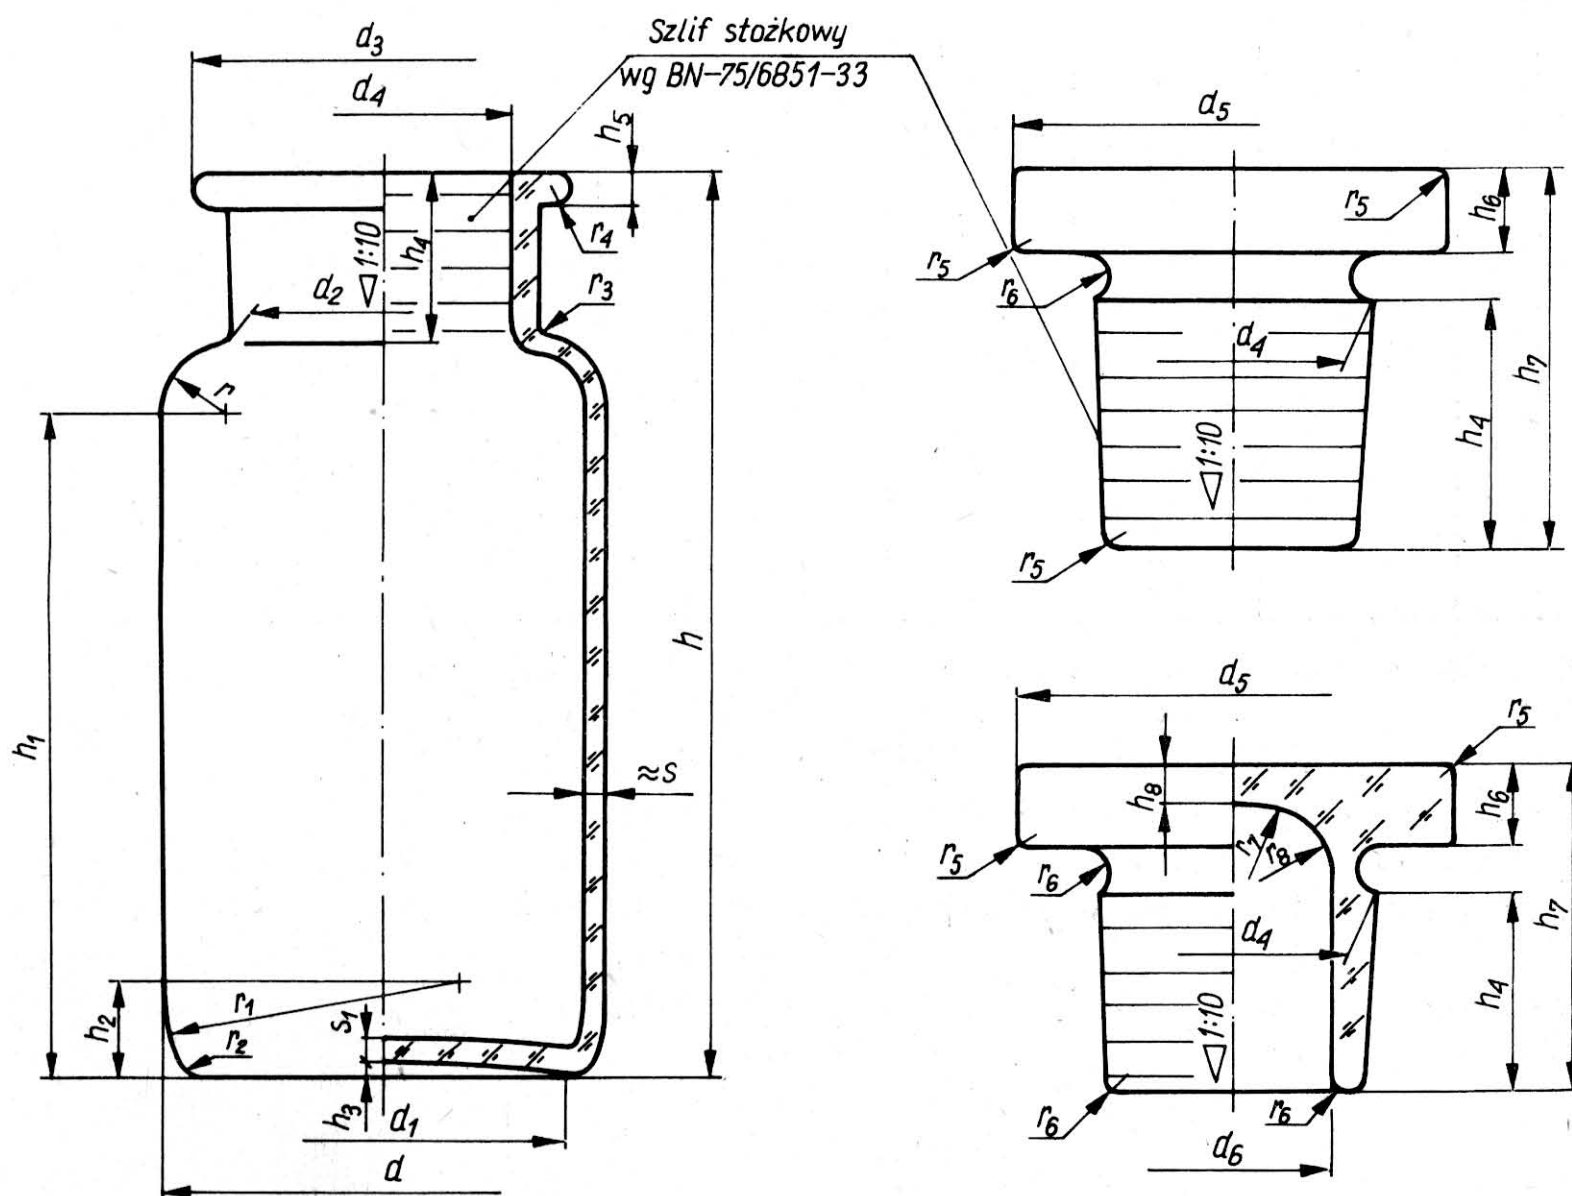

BN-76/6833-02

Informacja

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Politechniki Lub.

Zgłoszona przez Instytut Szkła i Ceramiki, Filia w Krakowie
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego dnia 14 września 1976 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 25/1976, poz. 106)

Nazwy parametrów	Jednostka	Wymiary, cm ³						
		25	50	100	250	500	1000	2000
Pojemność całkowita	cm ³	33 ±3	68 ±4	125 ±7	300 ±12	600 ±20	1200 ±30	2400 ±50
Masa słoja	g	≈50	≈75	≈110	≈240	≈390	≈750	≈975
Masa korka		≈26	≈43	≈66	≈75	≈150	≈290	≈560
Ø d	mm	33 ±0,5	40 ±0,5	48 ±0,5	65 ±1	82 ±1,2	104 ±1,4	128 ±1,6
Ø d ₁		24	32	39	53	67	85	100
Ø d ₂		23	30	36	41	49	68	88
Ø d ₃		30	38	45	51	60	80	103
Ø d ₄		19	24	29	34,5	45	60	85
Ø d ₅		33	42	49	55	64	84	108
Ø d ₆		—	—	—	24	29	40	60
h		70,5 ±1	86,5±1	103 ±1	135 ±1,2	173 ±1,2	208 ±1,5	250,5 ±1,5
≈ h ₁		48,5	61,5	75	100	116	136	175,5
h ₂		9	9	11	13	18	22	30
h ₃		1,2	1,5	1,5	2	3,5	4,5	6
h ₄		17	20	22	23	40	46	55
h ₅		3	3	3	4	5	6	6
h ₆		6	6	6	8	8	8	8
h ₇		26	29	31	34	51	57	67
h ₈		—	—	—	≈4	≈4	≈5	≈5
r		5	5	6	12	17	28	20
r ₁		25	25	32	40	59	70	85
r ₂		2	2	2,5	2,5	3	3,5	4,5
r ₃		1	1	1	1	2	2	2
r ₄		1,5	1,5	1,5	2	2,5	3	3
r ₅		1	1	1	1	1	1	1
r ₆		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
r ₇		—	—	—	≈12	≈14,5	≈20	≈60
r ₈		—	—	—	—	—	—	≈5
≈ s		2,5	2,5	2,5	3,2	3,4	3,4	3,3
≈ s ₁		2,5	2,5	2,5	3,5	4	5	

4. Materiał. Szkło bezbarwne lub brunatne — wg PN-75/O-79702.

5. Wykonanie — wg PN-76/O-79702 i BN-75/6851-33. Obrzeże dna słoja powinno być moletowane. Korki prasowane, dotarte niewymienne.

6. Cechowanie. Na dnie słoja powinny być wykonane trwałe znaki:

- pojemność nominalna w cm³,
- znak huty (producenta).

7. Wymagania pozostałe — wg PN-76/O-79702.

8. Pakowanie, przechowywanie i transport — wg BN-72/6830-01.

9. Badania — wg PN-76/O-79702 i BN-75/6851-33.

10. Postanowienia przejściowe. Do czasu uruchomienia produkcji słoja sposobem półautomatycznym, jednak nie później niż do 31 grudnia 1977 r., dopuszcza się wykonanie dna słoja bez moletowania i znaków cechowania.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Szkła i Ceramiki, Filia w Krakowie.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-62/6833-02. Wycofano pojemności 10, 15, 20, 30, 75, 125, 150, 200, 300, 350, 400, 750, 1500, 2500, 3000 i 5000 cm³, zmieniono kształt słoja przy dnie oraz kształt korka.

3. Normy związane

PN-76/O-79702 Opakowania szklane leków. Butelki i słoje. Wymagania i badania

BN-72/6830-01 Opakowania szklane. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-75/6851-33 Szklany sprzęt laboratoryjny i końcówki naczyń do stożkowych szlifów wymiennych

4. Symbol wg SWW — 1543-224.

5. Autorzy projektu normy — I. Urbaniak, mgr E. Leszczak, inż. Z. Pawłowski — ZHSO VITROPAK.

6. Wydanie 2 — stan aktualny: sierpień 1986 r.