


|                 |                                                           |                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| ENERGOELEKTRYKA | NORMA BRANŻOWA                                            | BN-75<br>3067-13       |
|                 | Rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu |                        |
|                 |                                                           | Grupa katalogowa VI 71 |

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymiary rur instalacyjnych karbowanych z twardego polichlorku winylu, przeznaczonych do układania i mechanicznego zabezpieczenia izolowanych przewodów w elektrycznych instalacjach wewnętrznych.

2. Przykład oznaczenia rury instalacyjnej (R) z polichlorku winylu (V) karbowanej lekkiej do układania pod tynkiem (KL) o wielkości znamionowej 20 (20) odpornej na temperaturę -25 °C (-25) wg BN-75/3067-13:

RURA KARBOWANA RVKL 20/-25 BN-75/3067-13

3. Wymiary w mm – wg rysunku i tablicy.

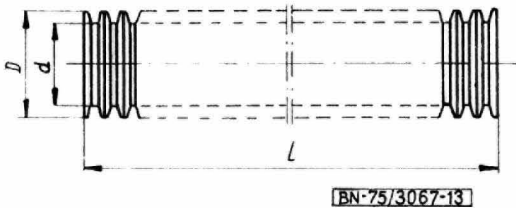

4. Pozostałe wymagania – pakowanie, przechowywanie, transport i badania wg BN-75/3067-01.

| Wielkość znamionowa                                                                                                                                                                             | Rury karbowane lekkie typu RVKL |                  | Rury karbowane średnie typu RVKP |                  | Minimalna fabryczna długość (zwinięta w krążek) m |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | D                               | d <sub>min</sub> | D                                | d <sub>min</sub> |                                                   |
| 15                                                                                                                                                                                              | 15,8 <sup>-0,5</sup>            | 11,0             | -                                | -                | 50                                                |
| 18                                                                                                                                                                                              | 18,7 <sup>-0,5</sup>            | 13,5             |                                  |                  |                                                   |
| 21                                                                                                                                                                                              | 21,4 <sup>-0,5</sup>            | 16,0             |                                  |                  |                                                   |
| 28                                                                                                                                                                                              | 28,5 <sup>-0,6</sup>            | 23,0             |                                  |                  | 25                                                |
| 34                                                                                                                                                                                              | 34,5 <sup>-0,6</sup>            | 29,0             |                                  |                  |                                                   |
| 42                                                                                                                                                                                              | 42,5 <sup>-0,6</sup>            | 36,0             |                                  |                  |                                                   |
| 54                                                                                                                                                                                              | 54,5 <sup>-0,6</sup>            | 48,0             |                                  |                  |                                                   |
| 16                                                                                                                                                                                              | 16 <sup>-0,3</sup>              | 11,4             | 16 <sup>-0,3</sup>               | 10,7             | 100                                               |
| 20                                                                                                                                                                                              | 20 <sup>-0,3</sup>              | 15,2             | 20 <sup>-0,3</sup>               | 14,1             |                                                   |
| 25                                                                                                                                                                                              | 25 <sup>-0,4</sup>              | 19,8             | 25 <sup>-0,4</sup>               | 18,3             | 50                                                |
| 32                                                                                                                                                                                              | 32 <sup>-0,4</sup>              | 26,3             | 32 <sup>-0,4</sup>               | 24,3             |                                                   |
| 40                                                                                                                                                                                              | 40 <sup>-0,4</sup>              | 33,8             | 40 <sup>-0,4</sup>               | 31,2             |                                                   |
| 50                                                                                                                                                                                              | 50 <sup>-0,5</sup>              | 43,0             | 50 <sup>-0,5</sup>               | 39,6             | 25                                                |
| Odchyłka długości powinna się mieścić w granicy ±0,5m. Dopuszcza się inne długości po uzgodnieniu między wytwórcą i zamawiającym. Konstrukcji szczegółów niezwymlarowanych nie normalizuje się. |                                 |                  |                                  |                  |                                                   |

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego ELKAM-ELGOS – Czechowice-Dziedzice.

2. Normy związane  
BN-75/3067-01 Rury instalacyjne i złączki do rur z twardego polichlorku winylu. Wymagania i badania

3. Zalecenia międzynarodowe  
CEE Publication draft 2 (1974) Specification for pliable conduits of plastic material for electrical installations

4. Autor projektu normy – Robert Snatschke, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego ELKAM-ELGOS – Czechowice-Dziedzice.

5. Uwagi do wydania II – zmieniono format.

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego ELKAM-ELGOS – Czechowice-Dziedzice  
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Kablowego KABLOSPRZĘT  
dnia 28 sierpnia 1975 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu towarowego od dnia 1 kwietnia 1976 r.,  
(Dz. Norm. i Miar nr 21/1975 poz. 74)