


HUTNICTWO ŻELAZA I STALI	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-79/0647-02/04 Arkusz 04
	Grodzice spawane ZAMEK Z	Zamiast:
	Wymiary	Grupa kat.III 22

1. Kształt geometryczny, wymiary, dopuszczalne odchyłki wymiarów, masa 1 m oraz wielkości statyczne zamka grodzic spawanych Z, powinny odpowiadać wymaganom rysunku i tablicy. Masę 1 m kształtownika obliczono z wymiarów nominalnych dla gęstości stali 7,85 kg/dm³.

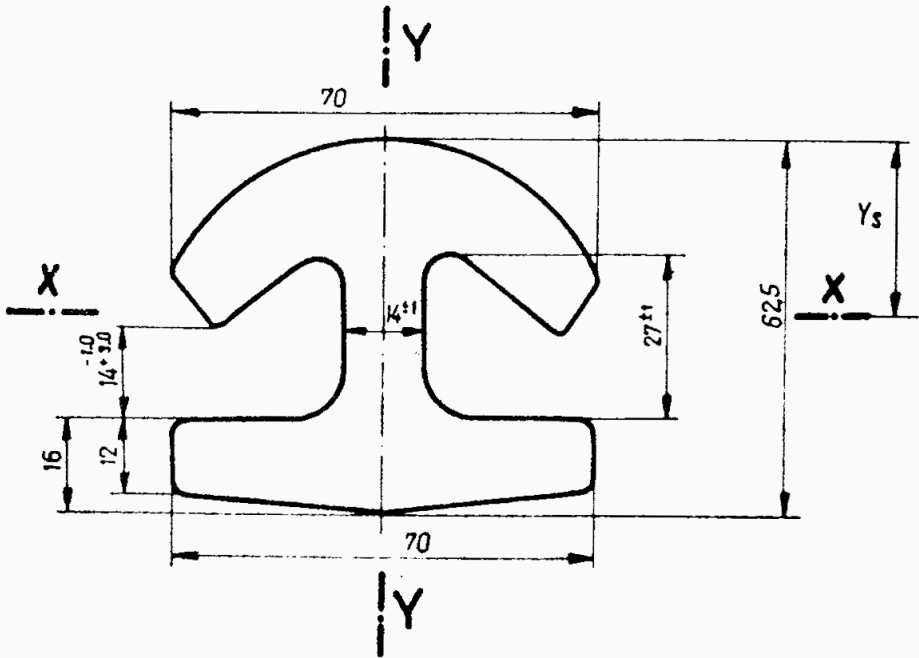

Powierzchnia przekroju poprzącznego	Masa 1 m	J _x	J _y	W _x	W _y	Promień bezwładno- ści ρ min.	Y _s	Y' _s
cm ²	kg	cm ⁴	cm ⁴	cm ³	cm ³	cm	mm	mm
25,4	19,9	92,6	73,1	32,1	20,3	1,9	28,9	33,6

K O N I E C

Zgłoszona przez Hutę Pokój. Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa
Żelaza i Stali zarządzeniem nr 42/79 z dnia 24.12.1979 r. jako norma obowiąz-
ująca w zakresie produkcji od dnia 1.07.1980 r.

/Dz.Norm. i Miar nr poz./