

MASZYNY I URZĄDZENIA DO FILTROWANIA, OSADZANIA I ODPYLANIA	NORMA BRANŻOWA Urządzenia odpylające Zasuwy pyłowe prostokątne z napędem ręcznym Główne wymiary	BN-75 2371-08 Grupa katalogowa IV 82

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są zasuwy pyłowe wykonane w wielkościach średnicy 200÷400 mm stosowane do zamknięcia lei zbiorczych pyłu pod urządzeniami odpylającymi suchymi i zbiorników pyłu tam, gdzie gaz i pył nie są agresywne, a temperatura ich nie przekracza 600 K.

2. Przykład oznaczenia zasuwy pyłowej (ZP) o wielkości charakterystycznej $A=250$ mm:

ZASUWA PYŁOWA ZP-250 BN-75/2371-08


3. Główne wymiary zasuw pyłowych w mm —

wg tablicy i rysunku. Wymiary kołnierzy — wg BN-66/2372-05.

4. Odchyłki wymiarowe głównych wymiarów zasuw pyłowych powinny odpowiadać klasie dokładności IT-12 wg PN-66/M-02139.

5. Cechowanie. Na pobocznicę zasuwy pyłowej w odległości około 30 mm od kołnierza płaszcza należy umieścić trwałe znaki zawierające:

- nazwę lub znak wytwórcy,
- oznaczenie zasuwy pyłowej wg 2.

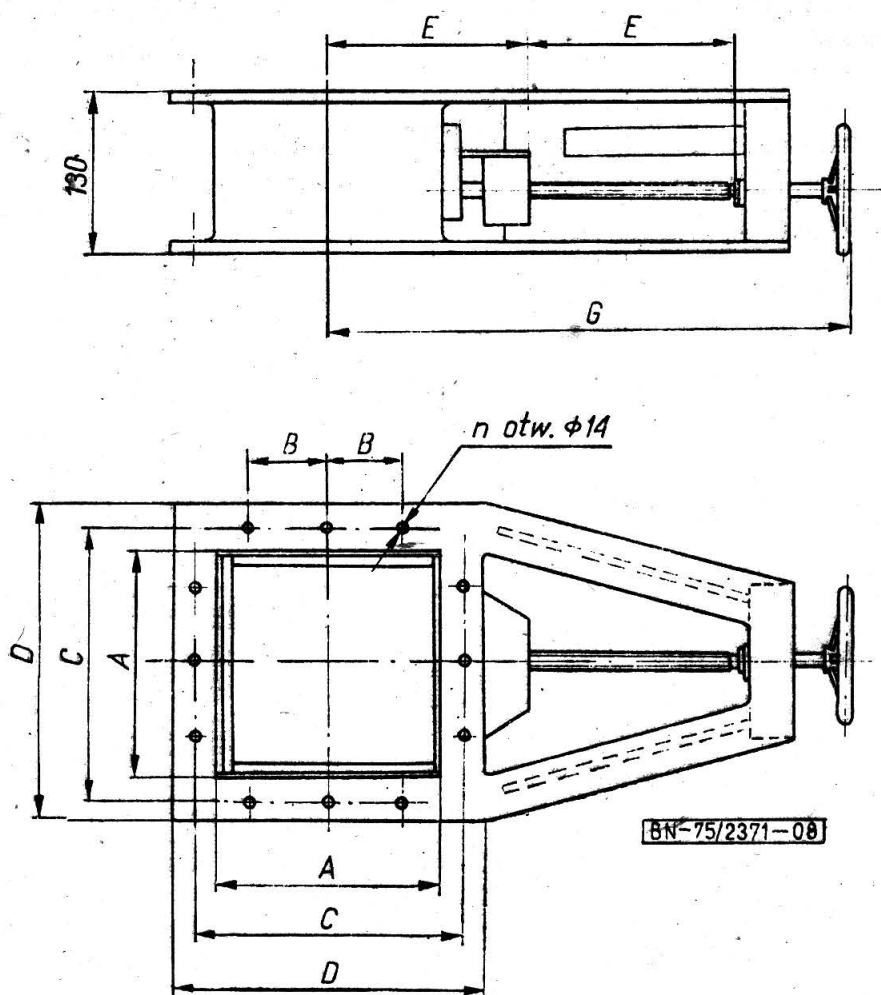

Zgłoszona przez Branżowy Ośrodek Normalizacji OPAM
 Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych
 i Odpylających KLIMA-WENT dnia 23 czerwca 1975 r. jako norma obowiązująca
 w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1976 r. (Dz. Norm. i Miar nr 5/1976 poz. 14)

Typ zasuwy	A	B	C	D	E	F	G	n
ZP-200	202	70	242	282	190	198	511	8
ZP-250	252	70	292	332	215	248	586	8
ZP-315	317	140	357	397	248	313	684	12
ZP-400	402	140	442	482	290	398	811	12

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń Ochrony Powietrza OPAM, Katowice, ul. Warszawska 31.

2. Normy związane

PN-66/M-02139 Odchyłki warsztatowe wymiarów swobodnych

BN-66/2372-05 Zunifikowana instalacja odpylająca. Kołnierze prostokątne z prętów płaskich do przyspawania

3. Autor projektu normy — W. Wilczek — OPAM, Katowice.

4. Uwagi do wydania II
Zmieniono tytuł normy związanej.