

MASZyny PODSADZKOWE I ODWADNIAJĄCE	NORMA BRANŻOWA		BN-68
	Rurociągi podsadzkowe stalowe Kolana nastawne Człony środkowe Wymagania techniczne		1755-06
			Zamiast RN-54/MG-44023
			Grupa katalogowa III 62

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania techniczne na człony środkowe wchodzące w skład kolana nastawnych wg BN-68/1755-01.

2. Normy związane


PN-53/G-44001 Rurociągi podsadzkowe zwykłe. Rury kołnierzowe. Wymagania techniczne
 PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
 PN-62/H-93200 Stal węglowa walcowana. Pręty okrągłe. Wymiary
 BN-68/1755-01 Rurociągi podsadzkowe stalowe. Kolana nastawne. Wymagania techniczne
 BN-68/1755-02 Rurociągi podsadzkowe stalowe. Kolana nastawne. Pierścienie skrajne. Wymagania techniczne

3. Wielkości - wg p. 5.

4. Przykład oznaczenia członu środkowego o średnicy nominalnej $D_{nom} = 150$ mm:

CZŁON ŚRODKOWY 150 BN-68/1755-06

5. Główne wymiary w mm - wg rysunku i tabl. 1.

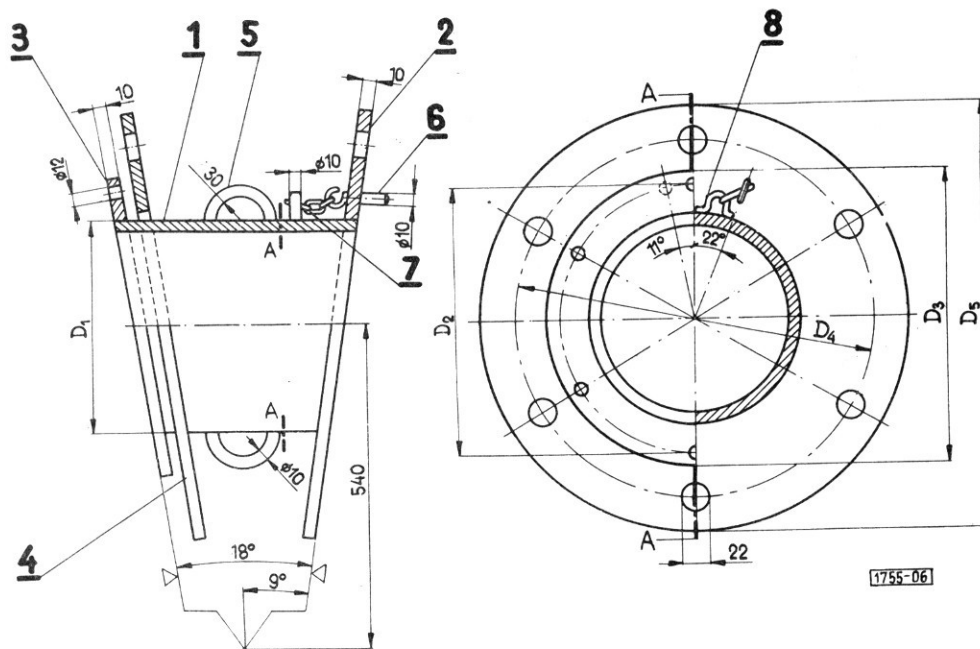

Tablica 1

D_{nom}	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5
150	171	218	238	292	344
185	203	250	270	324	376

Główny Instytut Górnictwa
 Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 23 stycznia 1968 r.
 jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 października 1968 r.
 (Mon. Pol. nr 20/1968 poz. 132)

6. Części składowe i materiał - wg rysunku i tabl. 2.Tablica 2

Nr części na rysunku	Nazwa części	Materiał
1	Kadłub	kadłub rury podsadzkowej wg PN-53/G-44001
2	Kołnierz stały duży	stal St3 wg PN-61/H-84020
3	Kołnierz stały mały	
4	Pierścień skrajny	
5	Uchwyt	pręt okrągły wg PN-62/H-93200
6	Zatyczka	
7	Łańcuszek	
8	Ucho	

7. Wykonanie. Kołnierz stały duży i kołnierz stały mały - wycinane z blachy lub kute w matrycy i osadzone na kadłubie przez zgrzewanie lub spawanie. Kołnierz stały mały należy przyspawać po uprzednim nałożeniu pierścienia skrajnego wg BN-68/1755-02 na kadłub członu.

Uchwyty i ucho - przyspawane.

K O N I E C