


ENERGOELEKTRYKA	NORMA BRANŻOWA	BN-75
	Rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu	3067-13
		Grupa katalogowa VI 71

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymiary rur instalacyjnych karbowanych z twardego polichlorku winylu, przeznaczonych do układania i mechanicznego zabezpieczania izolowanych przewodów w elektrycznych instalacjach wewnętrznych.

2. Przykład oznaczenia rury instalacyjnej (R) z polichlorku winylu (V) karbowanej lekkiej do układania pod tynkiem (KL) o wielkości znamionowej 20 (20) odpornej na temperaturę -25°C (-25) wg BN-75/3067-13:

RURA KARBOWANA RVKL 20/-25 BN-75/3067-13

3. Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy.

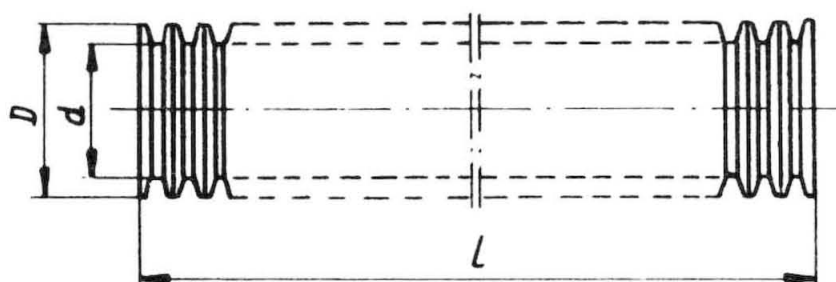

BN-75/3067-13

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego ELKAM-ELGOS
Czechowice-Dziedzice
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Kablowego KABLOSPRZĘT
dnia 28 sierpnia 1975 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu towarowego
od dnia 1 kwietnia 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 21/1975 poz. 74)

Wielkość znamiono- wa	Rury karbowane lekkie typu RVKL		Rury karbowane średnie typu RVKP		Minimalna fabryczna długość l (zwinęta) w krążek) m
	D	d _{min}	D	d _{min}	
15	15,8 -0,5	11,0	-	-	50
18	18,7 -0,5	13,5			
21	21,4 -0,5	16,0			
28	28,5 -0,6	23,0			25
34	34,5 -0,6	29,0			
42	42,5 -0,6	36,0			
54	54,5 -0,6	48,0			
16	16 -0,3	11,4	16 -0,3	10,7	100
20	20 -0,3	15,2	20 -0,3	14,1	
25	25 -0,4	19,8	25 -0,4	18,3	50
32	32 -0,4	26,3	32 -0,4	24,3	
40	40 -0,4	33,8	40 -0,4	31,2	
50	50 -0,5	43,0	50 -0,5	39,6	25
Odchyłka długości powinna się mieścić w granicy $\pm 0,5$ m. Dopuszcza się inne długości po uzgodnieniu między wytwórcą i zamawiającym. Konstrukcji szczegółów niezwymlarowanych nie normalizuje się.					

4. Pozostałe wymagania: pakowanie, przechowywanie, transport i badania wg BN-75/3067-01.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego ELKAM-ELGOS Czechowice-Dziedzice.

2. Normy związane

BN-75/3067-01 Rury instalacyjne i złączki do rur z twardego polichlorku winylu. Wymagania i badania

3. Zalecenia międzynarodowe

CEE Publication draft 2 (1974) Specification for pliable conduits of plastic material for electrical installations

4. Autor projektu normy - Robert Snatschke, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego ELKAM-ELGOS - Czechowice-Dziedzice.