


ENERGOELEKTRYKA	NORMA BRANŻOWA	BN-76
	Sprzęt elektroinstalacyjny Wstawki ograniczające pierścieniowe na prądy znamionowe 6 ÷ 50 A	3066-16
		Grupa katalogowa VI 71

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wstawki ograniczające pierścieniowe na prądy znamionowe 6 do 50 A do bezpieczników instalacyjnych gwintowych na napięcie 500, 660 i 750 V.

2. Przykład oznaczenia wstawki ograniczającej / Wd / pierścieniowej / p/, do bezpieczników z gwintem E27 /E27/ na prąd znamionowy 10 A /10/:

WSTAWKA OGRANICZAJĄCA Bi-Wdp E27-10 BN-76/3066-16

3. Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy.

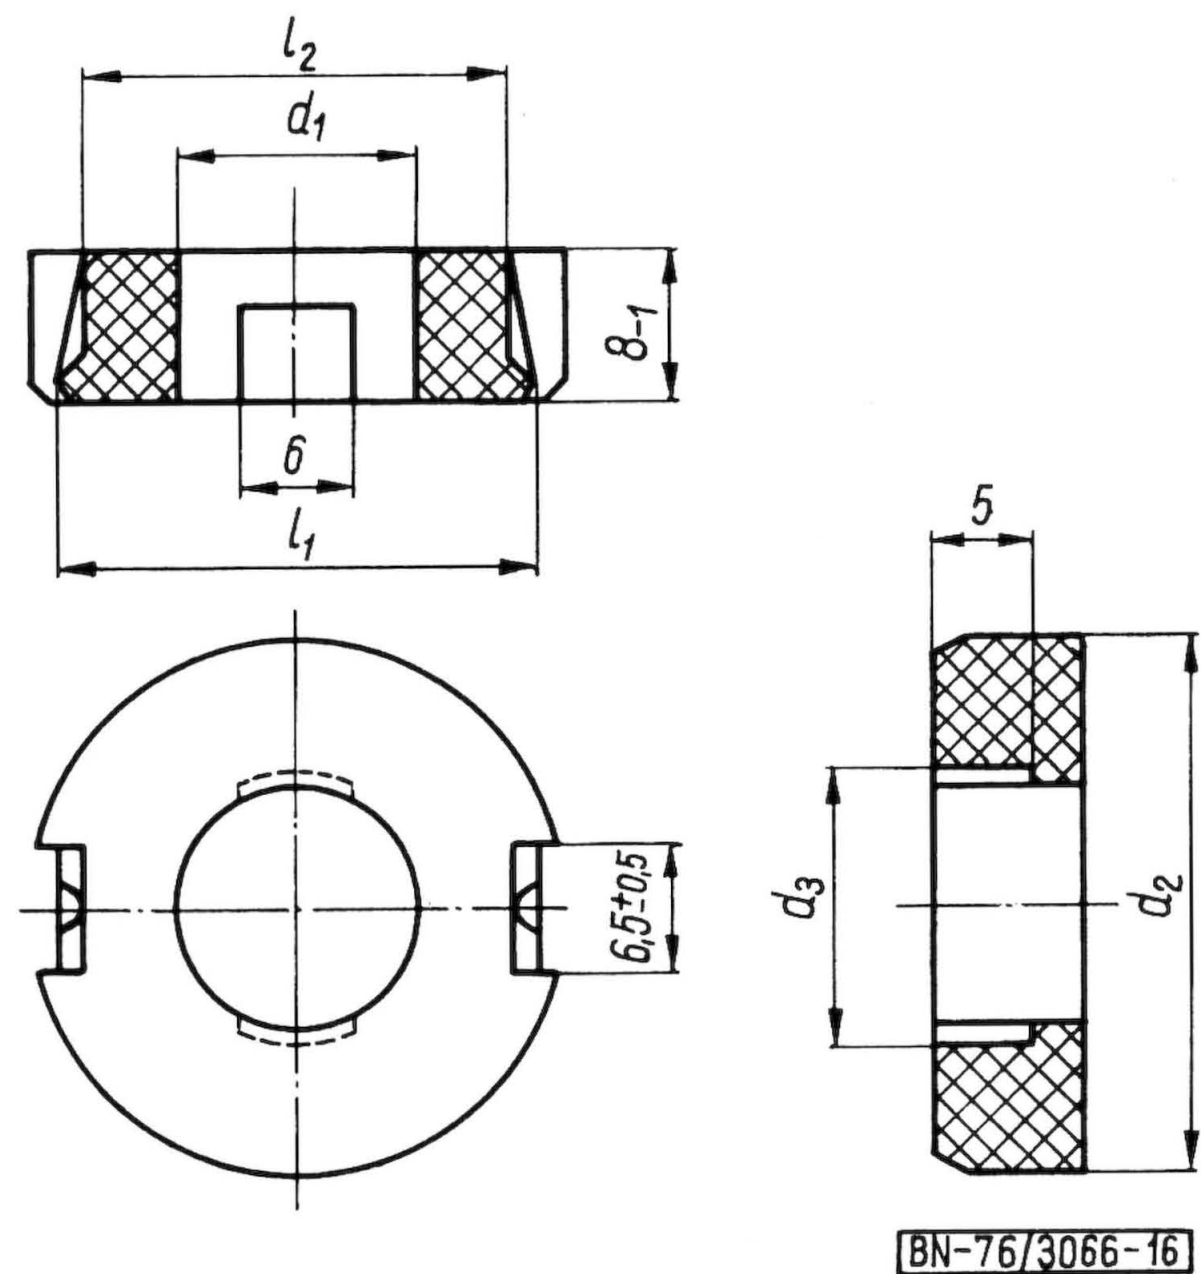

Przeznaczenie wstawki do bezpiecznika		Prąd znamionowy wstawki A	$d_1^{+0,8}$	$d_2^{+0,5}$	$d_3^{+0,8}$	$l_1^{+0,5}$	$l_2^{+0,5}$
napięcie znamionowe V	wielkość gwintu						
500 i 660	E27	6	6,5	22,5	10,5	19,5	16,7
		10	8,5				
		16	10,5				
		20	12,5				
750	E33	10	8,5	28,5	10,5	25,5	22,7
		16	10,5				
		20	12,5				
500, 660 i 750		32	14,5		16,5		
		40	16,5				
		50	18,5				

Ograniczenie zamienności wkładki topikowej w bezpiecznikach:

- E27 na prądy znamionowe 2,4 i 6 A zapewnia wstawka 6 A,
- E33 na prądy znamionowe 6 i 10 A zapewnia wstawka 10 A,
- E33 na prądy znamionowe 25 i 32 A zapewnia wstawka 32 A,
- E33 na prądy znamionowe 35 i 40 A zapewnia wstawka 40 A.

Konstrukcji części i szczegółów nie zwymiarowanych nie normalizuje się.

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego ELGOS Czechowice-Dziedzice
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Sprzętu Oświetleniowego i Elektroinstalacyjnego POLAM
dnia 29 lipca 1976 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 października 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1976 poz. 68)

4. Sprawdziany. Sprawdzian średnicy otworu we wstawkach ograniczających powinien być zgodny z BN-73/3066-07 rys. 3 i tabl. 2.

5. Pozostałe wymagania, badania, pakowanie, przechowywanie i transport - wg PN-71/E-93100.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego ELGOS, Czechowice-Dziedzice.

niczające wkrętowe i tulejkowe na prądy znamionowe 6 do 160 A.

3. Zalecenia międzynarodowe

RWPG PC 5289-75 Изделия электроустановочные. Предохранители плавкие резьбовые до 660 В. Система Д. Термины. Технические требования. Испытания

2. Normy związane

PN-71/E-93100 Sprzęt instalacyjny na napięcie do 750 V.

Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe napięcie do 750 V i prądy znamionowe do 200 A. Ogólne wymagania i badania

BN-73/3066-07 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wstawki ogra-

4. Autor projektu normy - Robert Snatschke - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego ELGOS, Czechowice-Dziedzice.