

OPAKOWANIA SZKLANE BUTELKI	NORMA BRANŻOWA	BN-79
	Opakowania jednostkowe szklane Butelki do „Rosavitu“	6831-52
		Grupa katalogowa 0592

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są butelki szklane pojemności nominalnej 385 cm³ do soku „Rosavit” przystosowane do zamknięcia typu „Pilferproof”.

2. Przykład oznaczania butelki do soku „Rosavit” pojemności 385 cm³:

BUTELKA DO „ROSAVITU” BN-79/6831-52

3. Kształt i wymiary w mm – wg rysunku.

4. Materiał. Szkło bezbarwne wg PN-81/O-79700.

5. Wykonanie – wg PN-81/O-79700.


6. Cechowanie. Na dnie butelki powinny być wykonane trwałe znaki:

- a) huty,
- b) pojemności nominalnej w cm³,
- c) numeru formy.

7. Wymagania pozostałe – wg PN-81/O-79700.

8. Pakowanie, przechowywanie i transport – wg BN-72/6830-01.

9. Badania – wg PN-81/O-79700 i BN-77/6831-34.

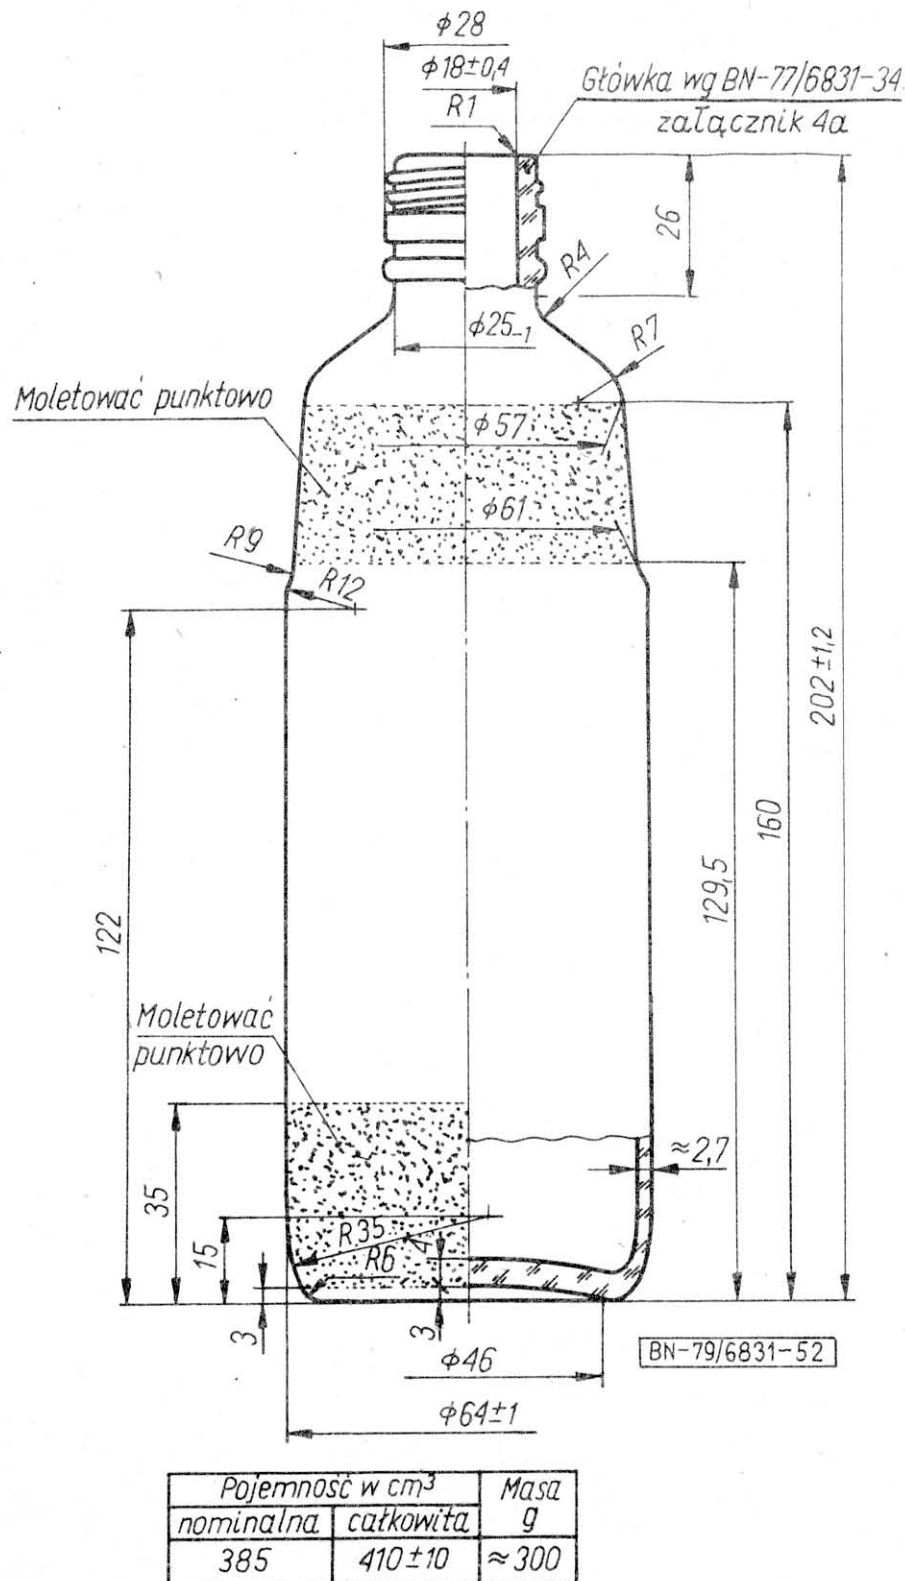

KONIEC

Informacje dodatkowe

Informacja

BIBLIOTeka GŁÓWNA
Politechniki

Zgłoszona przez Instytut Szkła i Ceramiki
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego VITROCER dnia 31 maja 1979 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1979, poz. 83)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Szkła i Ceramiki.

2. Normy związane

PN-81/O-79700 Opakowania jednostkowe szklane. Butelki do artykułów spożywczych. Wymagania i badania

BN-72/6830-01 Opakowania szklane. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-77/6831-34 Główki butelek. Kształt i wymiary

3. Symbol wg SWW - 1541-194.

4. Autor projektu normy - Stanisław Szall - Zjednoczone Huty Szkła Opakowaniowego VITROPAK, Poznań.

5. Wydanie 2 - stan aktualny: lipiec 1986 r.